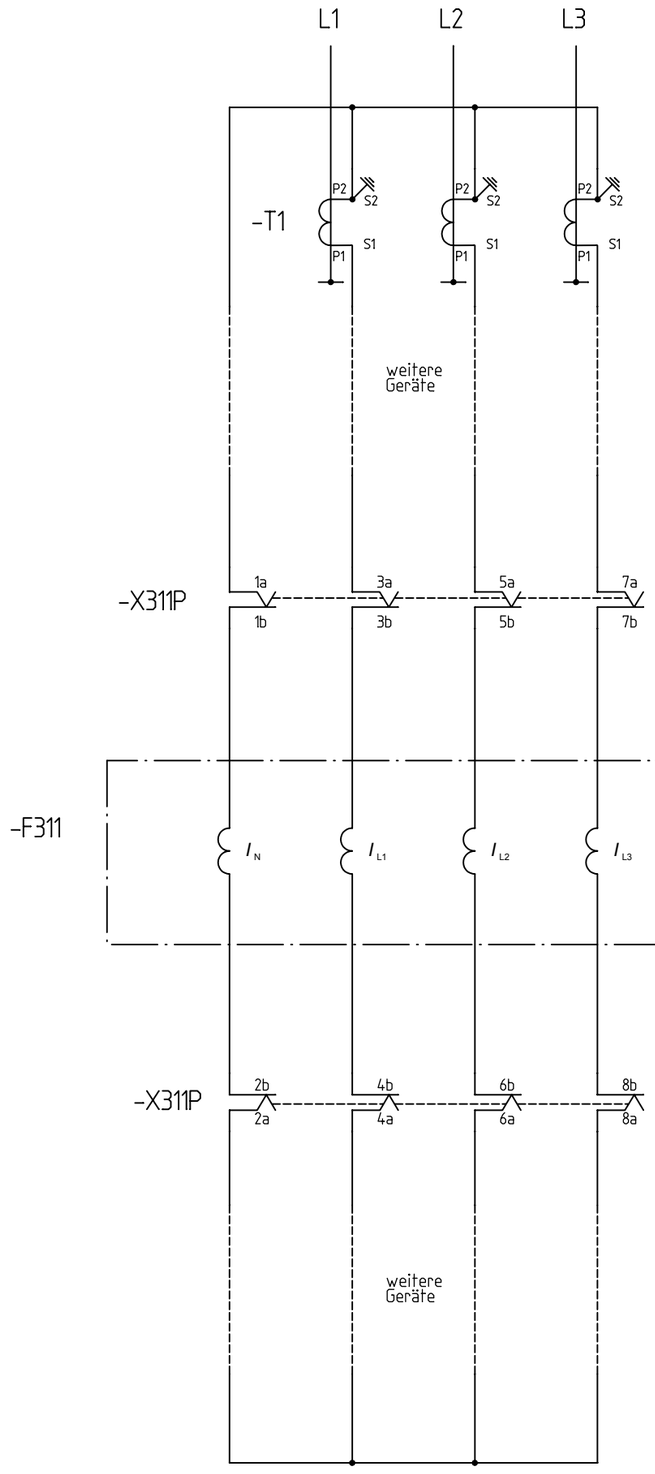

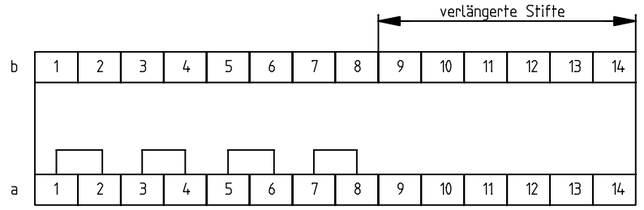

Prüfstecker C14

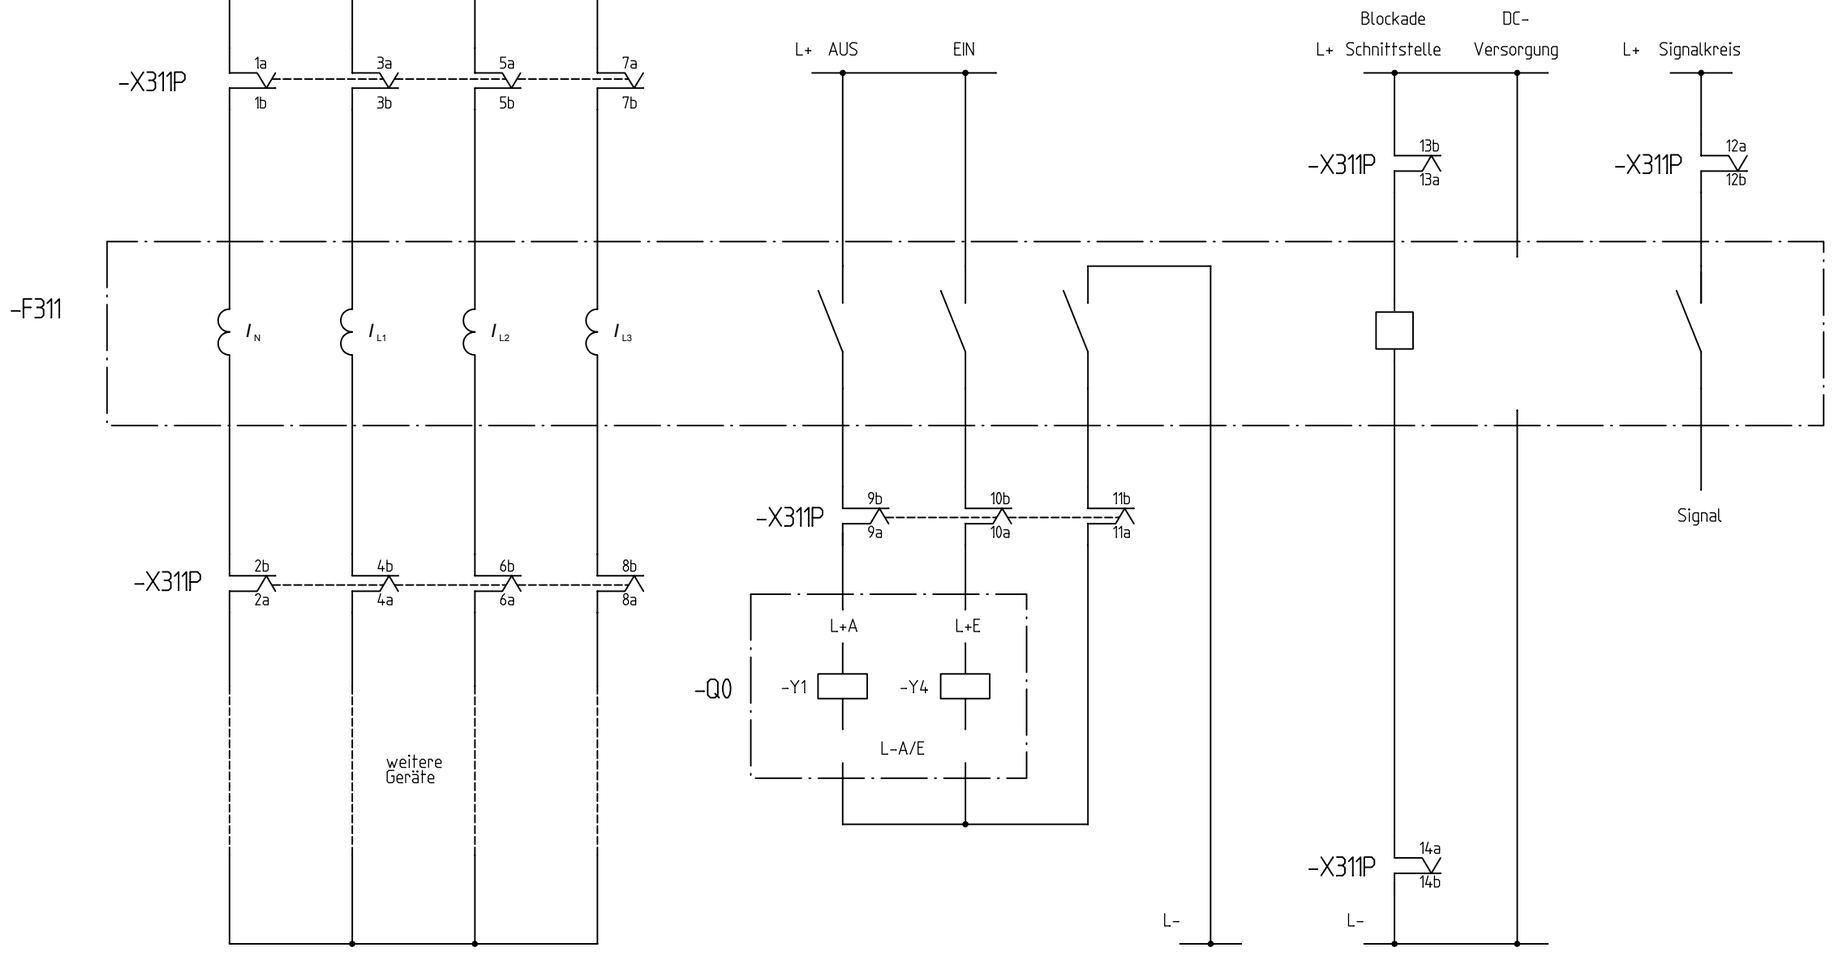

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

				Datum	28.02.2007	SecuControl®		Unabhängiger Überstromzeitschutz, einschließlich wandlerstrombetätigte Anschaltungsbeispiel Anschluss PSS	VDE-AG Prüfstecksyteme	=
				Bearb.	Wolf					+
				Gepr.						
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		PRO:	PLA: GRP: CAE: TEK		Dateiname: c14_1.t3g	Variante C14/1	Blatt 1 1 Bl.